


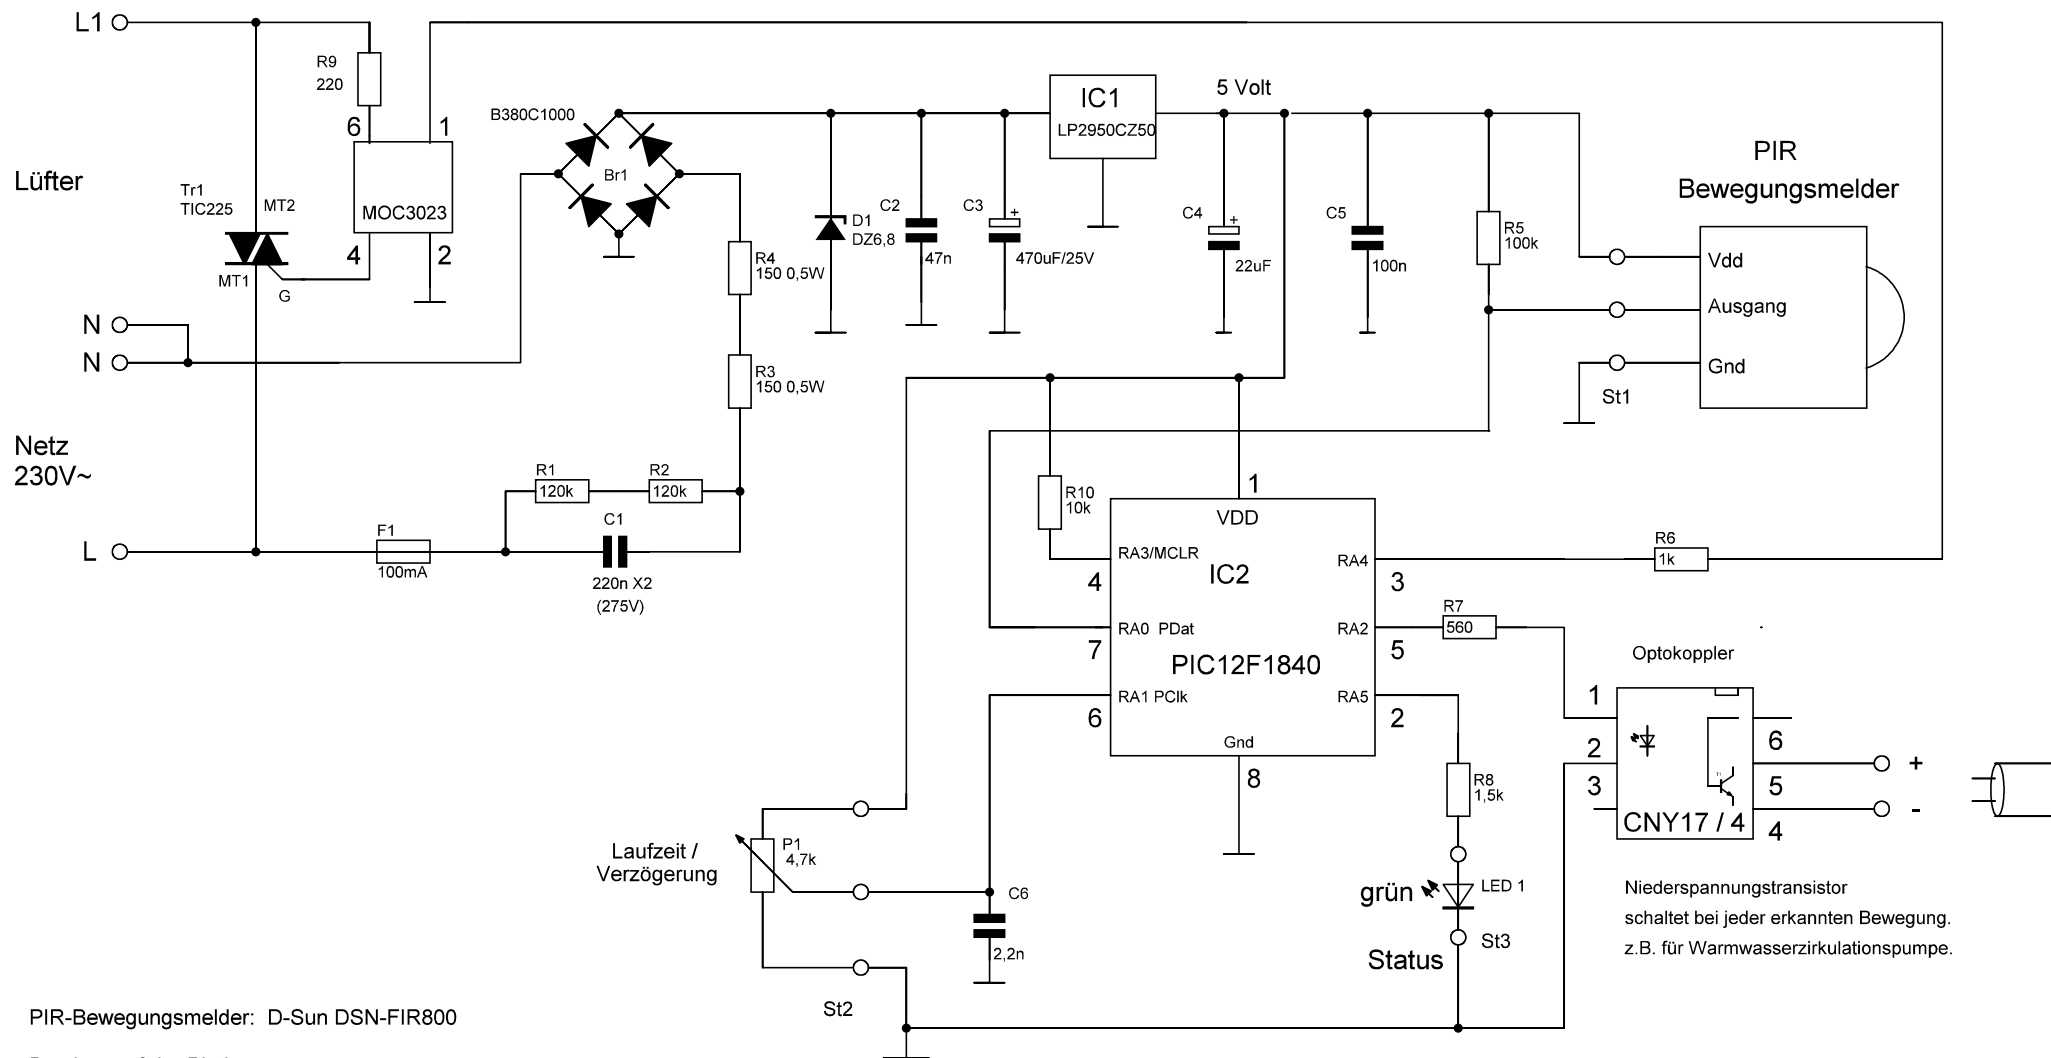

PIR-Bewegungsmelder: D-Sun DSN-FIR800

Brücken auf der Platine:
MD: H geschlossen (aktiv high)
RT: 10k (kleinste Zeit)
RL: offen (ohne LDR)

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung Bad-Lüfter-Steuerung mit Kondensatornetzteil V4	Blattzahl: 2
Datum	Name	gez.:	20.02.2014	Haß		Blatt-Nr.: 1
14.03.2014	Haß	gepr.:	23.02.2014	Haß		Version: 4
27.09.2020	Haß	Firmware: Bad_Luefter			Dateiname: Filename: Bad_Lüfter_Steuerung_4	